


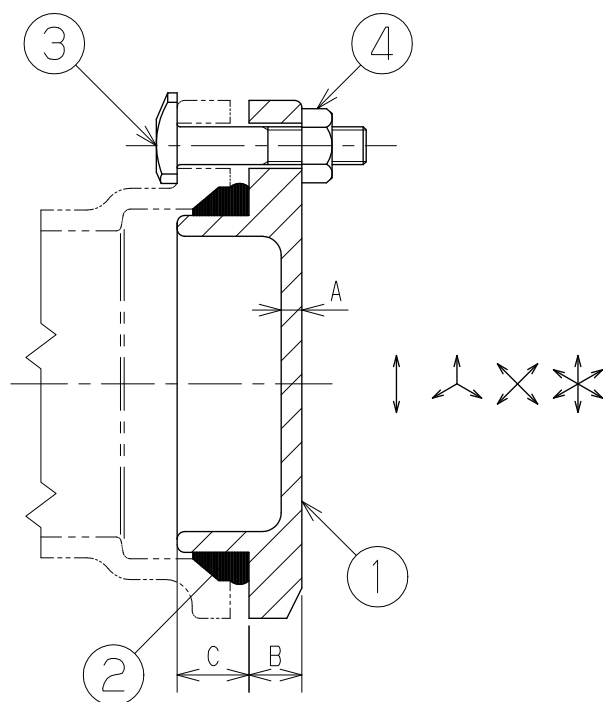

●：標準品 ☆：受注生産品

単位：mm

	図面番号	呼 び		A	B	C
		A (mm)	B (in)			
※☆	G 5 6 4 - 0 1	3 2	1 1/4	4 . 5	1 0	1 4
※●	G 5 6 4 - 0 2	4 0	1 1/2	4 . 5	1 0	1 4
※●	G 5 6 4 - 0 3	5 0	2	5 . 0	1 2	1 6
※●	G 5 6 4 - 0 4	6 5	2 1/2	5 . 0	1 3	1 7
※●	G 5 6 4 - 0 5	8 0	3	5 . 5	1 4	1 9
※●	G 5 6 4 - 0 6	1 0 0	4	5 . 5	1 5	2 1
※●	G 5 6 4 - 0 7	1 2 5	5	6 . 0	1 8	2 2
※●	G 5 6 4 - 0 8	1 5 0	6	6 . 0	1 8	2 3
※☆	G 5 6 4 - 0 9	2 0 0	8	8 . 0	2 0	2 6
※☆	G 5 6 4 - 1 0	2 5 0	1 0	1 0 . 0	2 3	3 5

注記 1. 適用規格：日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4 に準拠。

2. 本体の表面処理は内外面共ナイロンコーティング（黒色）3 0 0 μm 以上とする。

2. T 字ボルト・六角ナットの表面処理は三価クロメートめっき

3. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体（RD継手） CO栓（RD-CO）				
4	六角ナット	SWRM		電気亜鉛めっき	図番	G564	尺度	承認	確認	作成
3	T字ボルト	SWCH		電気亜鉛めっき	作成	2018.04.02	Free	真田	西	野村
2	COパッキン	EPDM	1		東亜高級継手バルブ製造株式会社					
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501						
No	部 品 名	材 質	数量	備 考						